



TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

[OMR]

Wytyczne projektowe

*Jelenia Góra ul. Groszowa
Modernizacja linii kablowej niskiego napięcia
z JGJ15707 - obwód L-5
(KZ 000485/2018)*

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowią gotowych rozwiązań technicznych, ale są materiałem określającym zakres przyszłego projektu, umożliwiającym wykonanie prawidłowej wyceny przyszłego projektu.

Opracował:

~~Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Planowania i Rozwoju
Specjalista ds. Planowania Sieci~~

~~Marian Bieł~~

Zatwierdził:

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

13.03.2018
Data, podpis, pieczęć


Marek Danielak

Jelenia Góra, marzec 2018

Cel realizacji zadania

Podstawę do opracowania wytycznych stanowi konieczność wymiany złącz kablowych zlokalizowanych w budynkach nr 13, 15, 17, 23, 25, 27 przy ul. Groszowej.

1) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Nie dotyczy.

2) Opis stanu istniejącego

Obecnie złącza/głowice kablowe zlokalizowane są w budynkach przy ul. Groszowej. Kabel AKFT 4 x 25 mm²

3) Stan projektowany

Pomiędzy projektowanymi złączami kablowymi ułożyć linię kablową typu YAKXS 4 x 240 Na granicy działek, na trasie kabla zabudować złącza kablowe ZK-3. Z projektowanych ZK 3 wykonać WLZ.


Dokumentację projektową oraz prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie z obowiązującą w TAURON Dystrybucja S.A standaryzacją.

4) Załączniki graficzne

Mapa z trasą linii kablowej nN.

5) Załączniki

Zał. nr 1 – szacowane wydatki

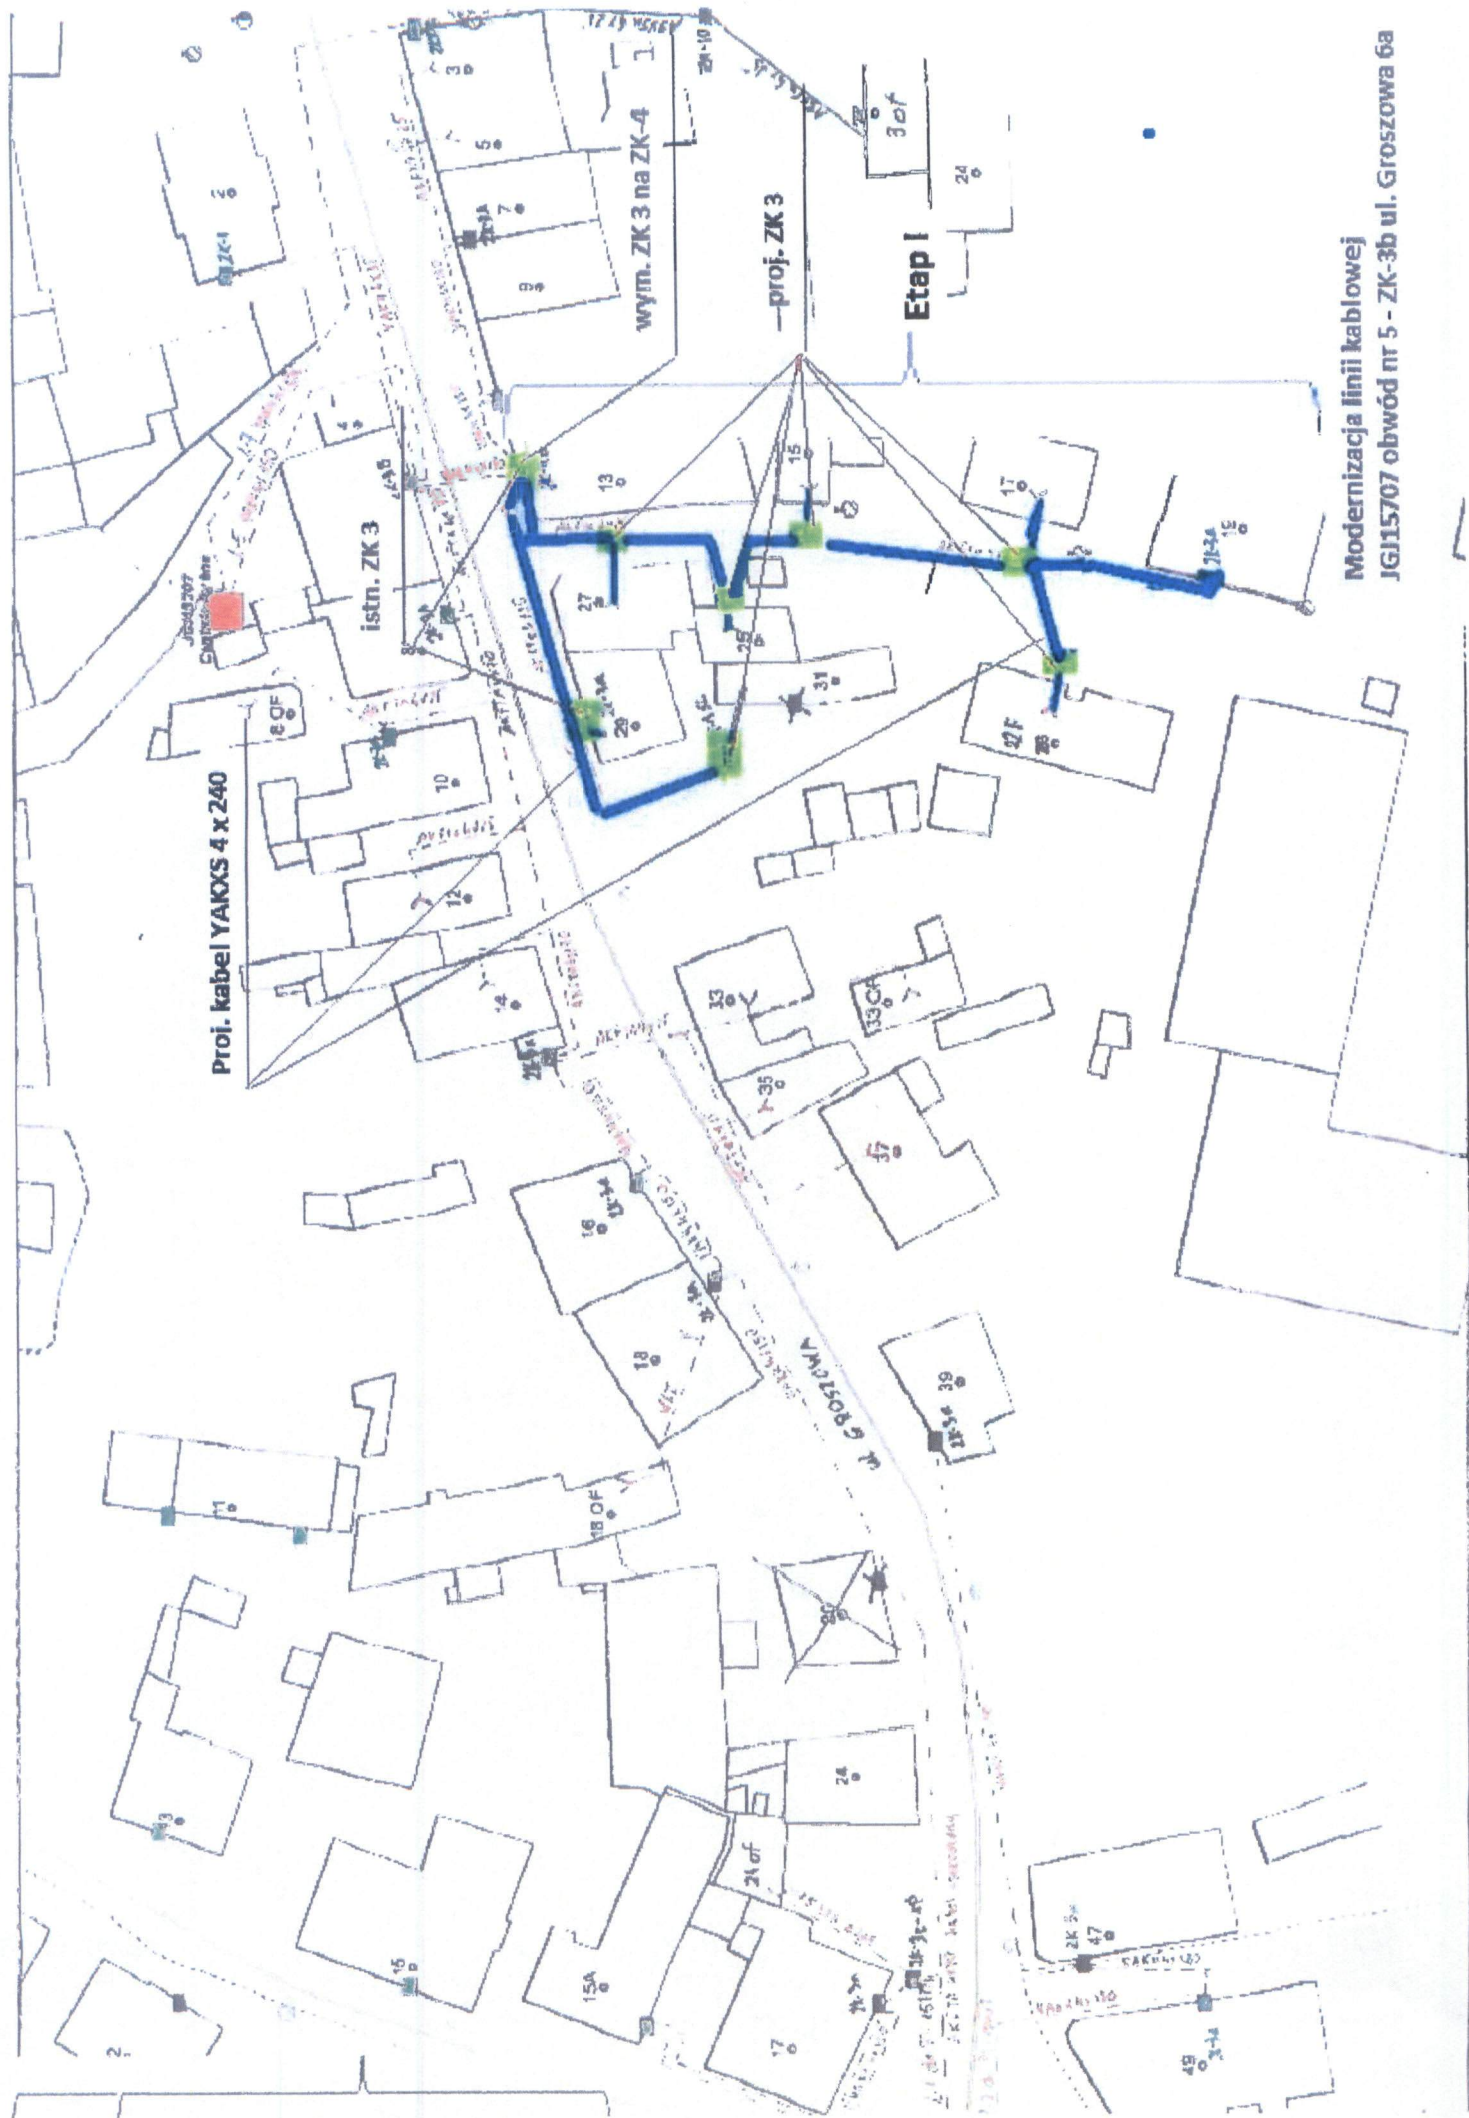

Modernizacja linii kablowej
JG15707 obwód nr 5 - ZK-3b ul. Grodzka 6a

