



# Centrala monitorowania detekcji gazu

SA


# Sygnalizator akustyczno-optyczny

CP

# Detektor gazu dwuprogowy

NE

# Elektrozawór gazu

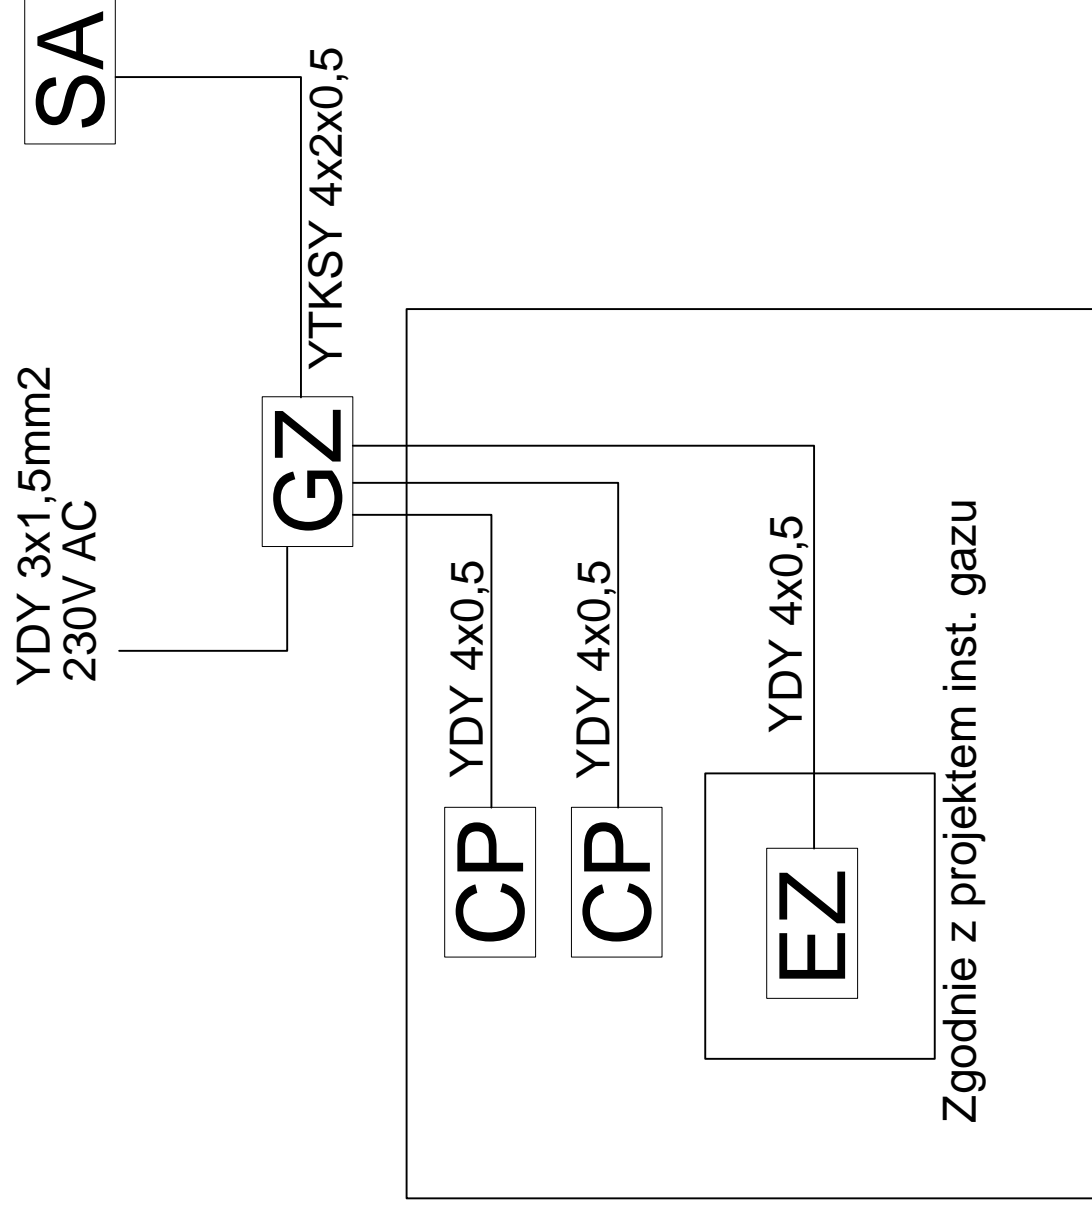

## Strefa zagrożona

## Oprzewodowanie zgodnie z wytycznymi producenta