



L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	Producent
1	Kocioł gazowy kondensacyjny jednodukcyjny o mocy 58,5 kW wpasowany w pompę obiegową z elementami autamtyki: - czujnik temperatury zewnętrznej - czujnik temperatury c.w.u.	1	ELCO
2	Moduł rozszerzający do sterowania obiegiem LOGON	1	ELCO
3	Zawór bezpieczeństwa FLAMCO PRESCOR 3/4" 3 bar	1	FLAMCO
4	Wartownik z funkcją zmiennicy hydraulicznej typu K 66391.3 Q=3m ³ /h	1	Meibes
5	Włódy magnetyczne dla wartowników 66394.90	2	Meibes
6	Naczynie przeponowe FLEXCON TOP 50	1	Grundfos
7	Pompa odwadniająca Unitik w studni sciekowej	1	FLAMCO
8	Podgrzewacz pojemnościowy DUO 300 0660 z izolacją	1	MK Zary
9	Neutratizator kondensatu NEUTRAKO N 0250	1	FLAMCO
10	Naczynie przeponowe Artix A 35	1	FLAMCO
11	Zawór bezpieczeństwa FLAMCO PRESCOR 3/4" 6 bar	1	Meibes
12	Pompa cyrkulacyjna	1	Meibes
13	Rozdzielacz katowy 66301.2 dla 2 obiegów Q=3,0m ³ /h	1	Meibes
14	Konsola ścienna dla rozdzielacza 66337.10	1	Meibes
15	Grupa pom. powa C.O. 66811.30 z pompą Alpha 2 25-60	1	Meibes
16	Grupa pom. powa C.W.U. 66811.4 do 7 obiegów każdy DN 25	1	Meibes
17	Rozdzielacz c.o. 66301.4 do 7 obiegów każdy DN 25	1	Meibes
18	Konsola ścienna dla rozdzielacza 66337.3	1	Meibes
19	Stacja uzdatniania wody Solter 10	1	Solter
20	Zabezpieczenie przed brakiem wody c.o.	1	

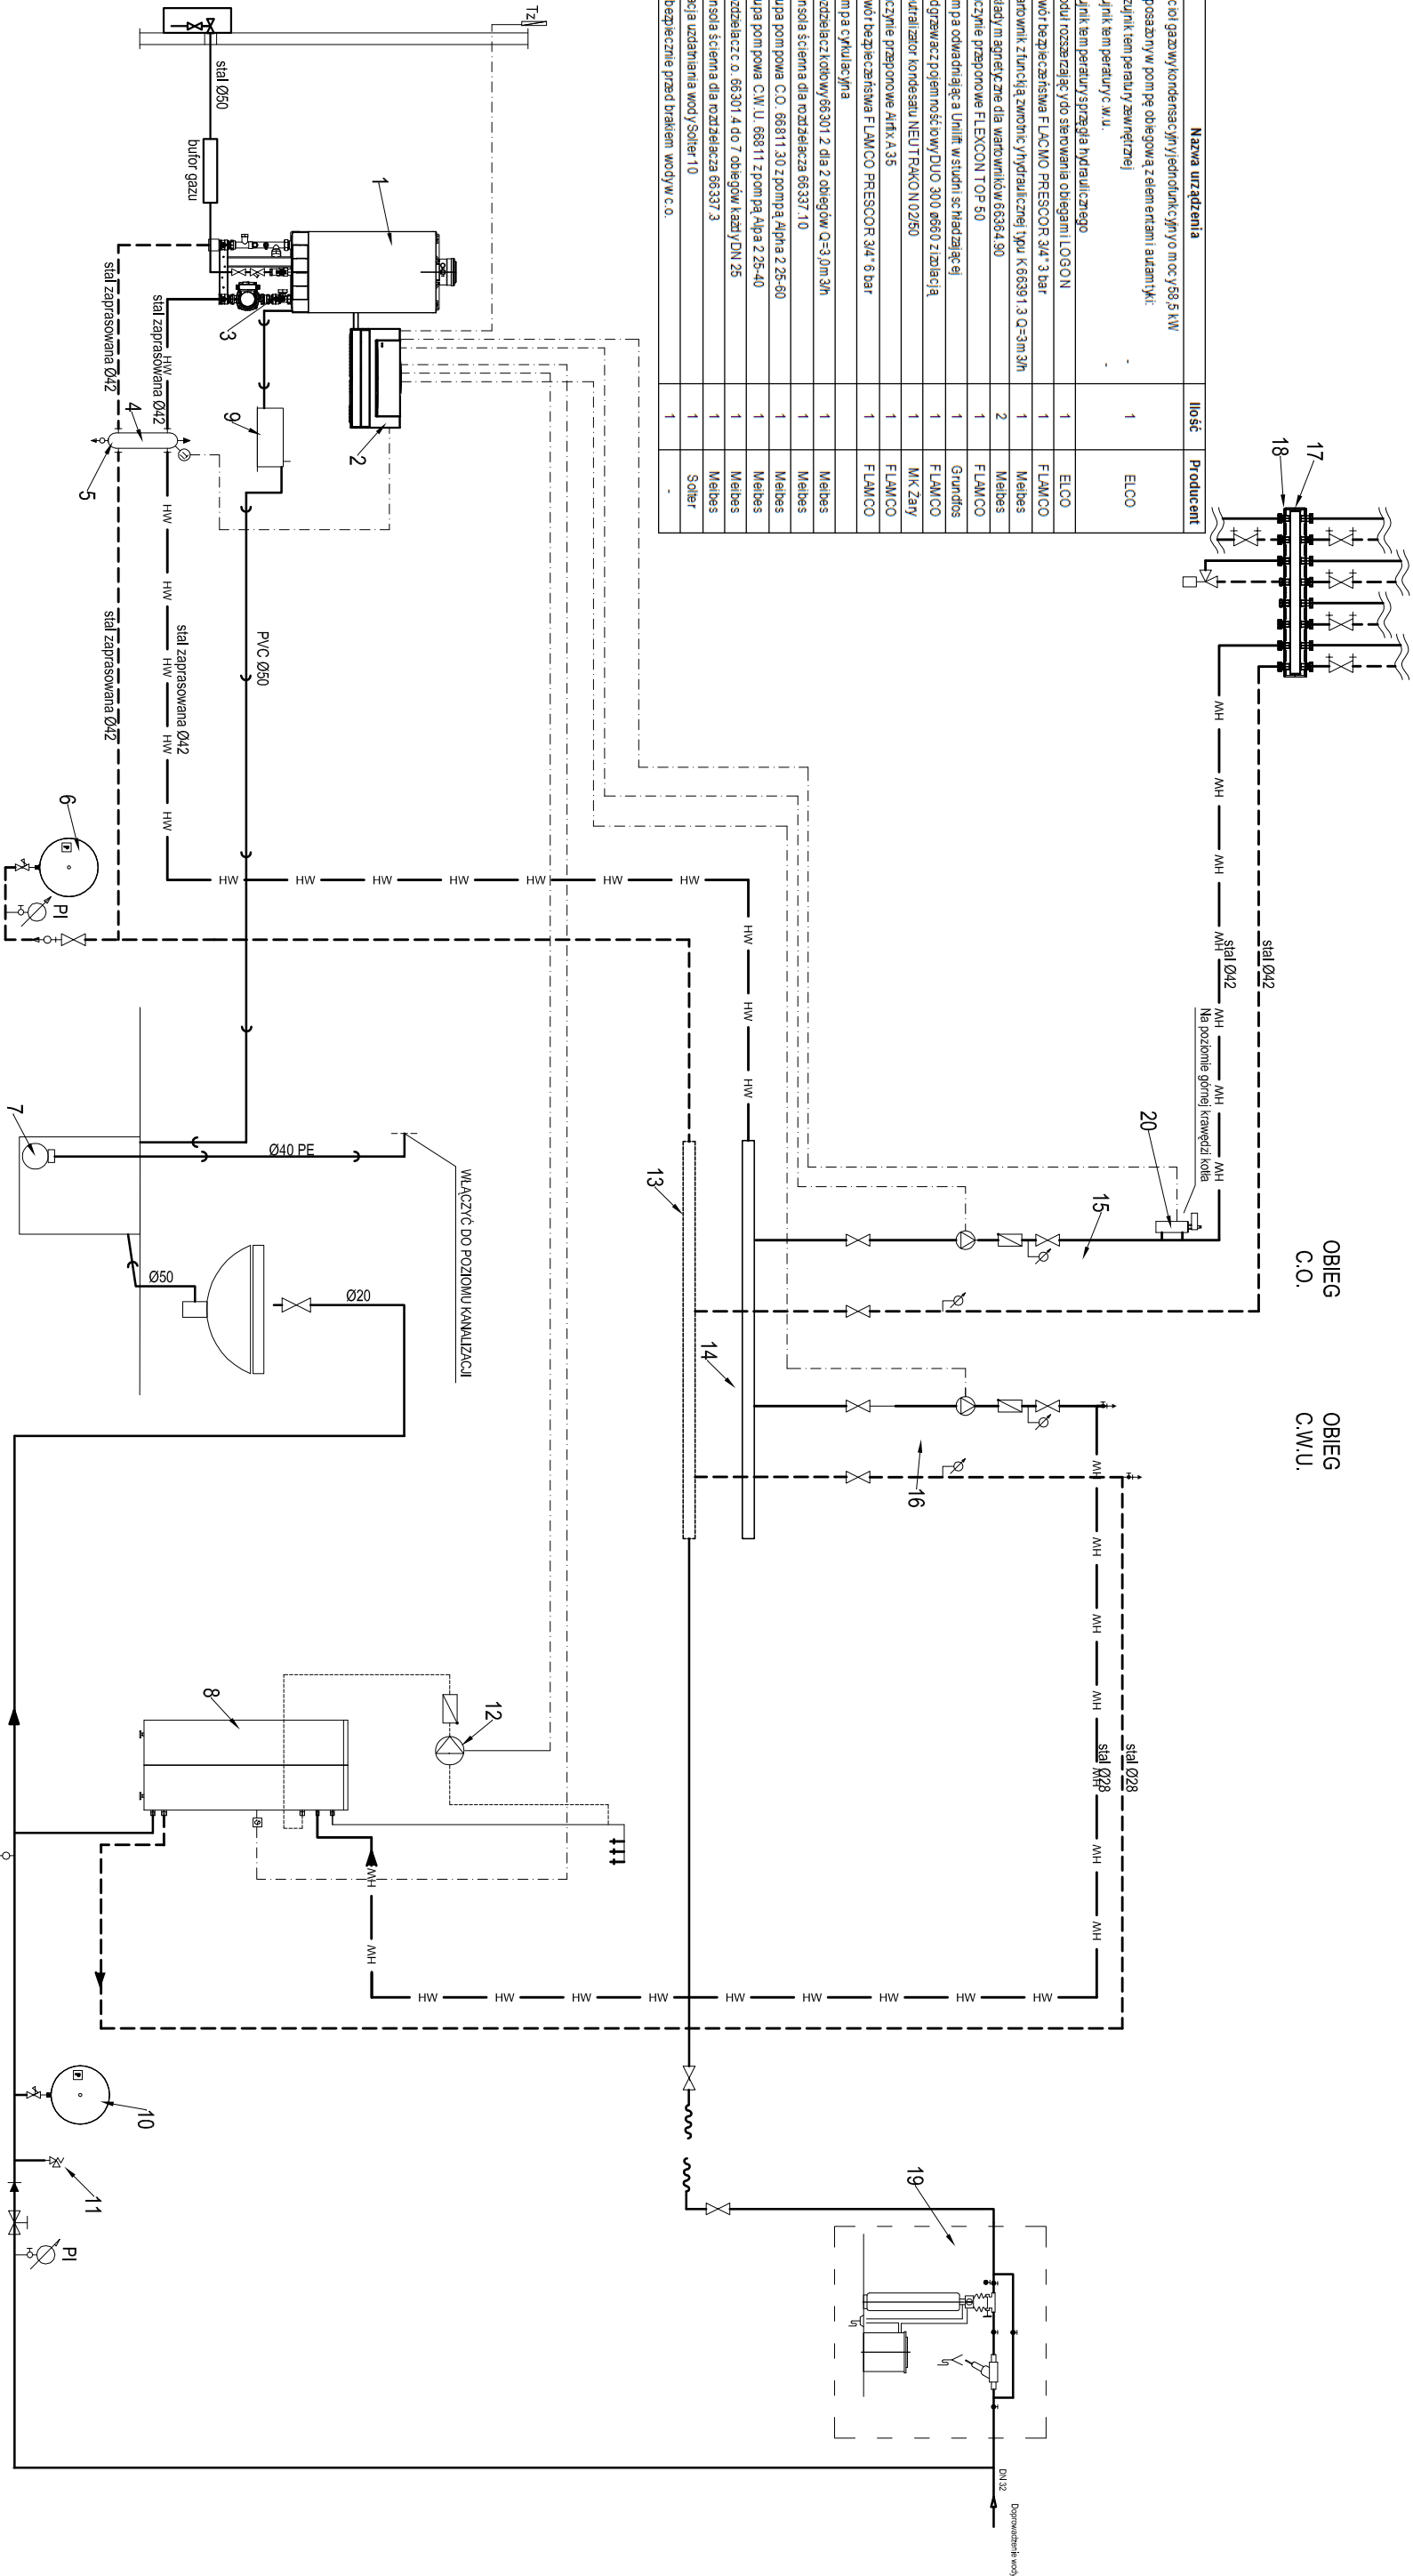

- powrót instalacji c.o.
- HW ----- zasilanie instalacji c.o.
- proj. instalacja wodna
- proj. instalacja kanalizacyjna
- instalacja sterownicza

 INSTALACJE www.thermex.pl		ZAKŁAD INSTALACJI C.O. GAZ. WOD.KAN. GRZEGORZ SADOWSKI LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13 TEL. 782 506 886	
BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PRACAMI INSTALACYJNYMI DLA BUDYNKU DWORKU W CHORYNI			
projektant	mgr inż. J.Cieślińska nr upr. WKPi0126/PWOS/07	INWESTOR:	DANKO HODOLWA ROŚLIN SP. Z O.O.
asyst. proj.	mgr inż. M.Sadowski		z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan
sprawdzający	mgr inż. M.Zdziątek nr upr. WKPi0360/PWOS/12		
specjalność: sanitarna			
Objekt : Budowa kotłowni gazowej w budynku biurowym		data :	
Rysunek: Schemat technologiczny kotłowni		09.2017	
Adres: Choryń 27, 64-000 Kościan dz. nr 92/1 obręb 301103_2 Choryń		nr rys.	
		1.2	